

Obec Kostelec u Holešova
č.p. 58
768 43 Kostelec u Holešova

V Břestu 13.4.2016

Žádost o vyjádření

Název stavby: **Karlovice-úprava NN,Sovadina 1040010501**

Důvod žádosti: **vyjádření pro územní souhlas**

Pro investora: **E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49**

Popis: Bude zřízena přípojka - samostatně jištěný odvod zemním kabelem NAYY 4x16 mm² z nadzemního vedení NN na podpěrném bodě č. 20 (dle GIS) na p.č. 5 přes plastovou pojistkovou skříň SP100 umístěnou na tomto bodě do výše cca 2,7-3m nad definitivně upraveným terénem. Stávající síťový střešník č. 19 (dle GIS), svod a pojistkovou skříň SP na domě č.p. 318 demontovat.


Žádáme Vás o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí ve Vaší správě.

Za vyřízení děkuji.

MOPRE^{S.R.O.} IC: 28323700
Břest DIČ: CZ28323700
RS Břest 79, 768 23
TEL: 573 354 506
e-mail: brest@mopre.cz

.....
Jiří Malát
projektant
Tel: 602 528 832
j.malat@mopre.cz

Uzemnění omezovoče
cca 26m
p.b.č.21

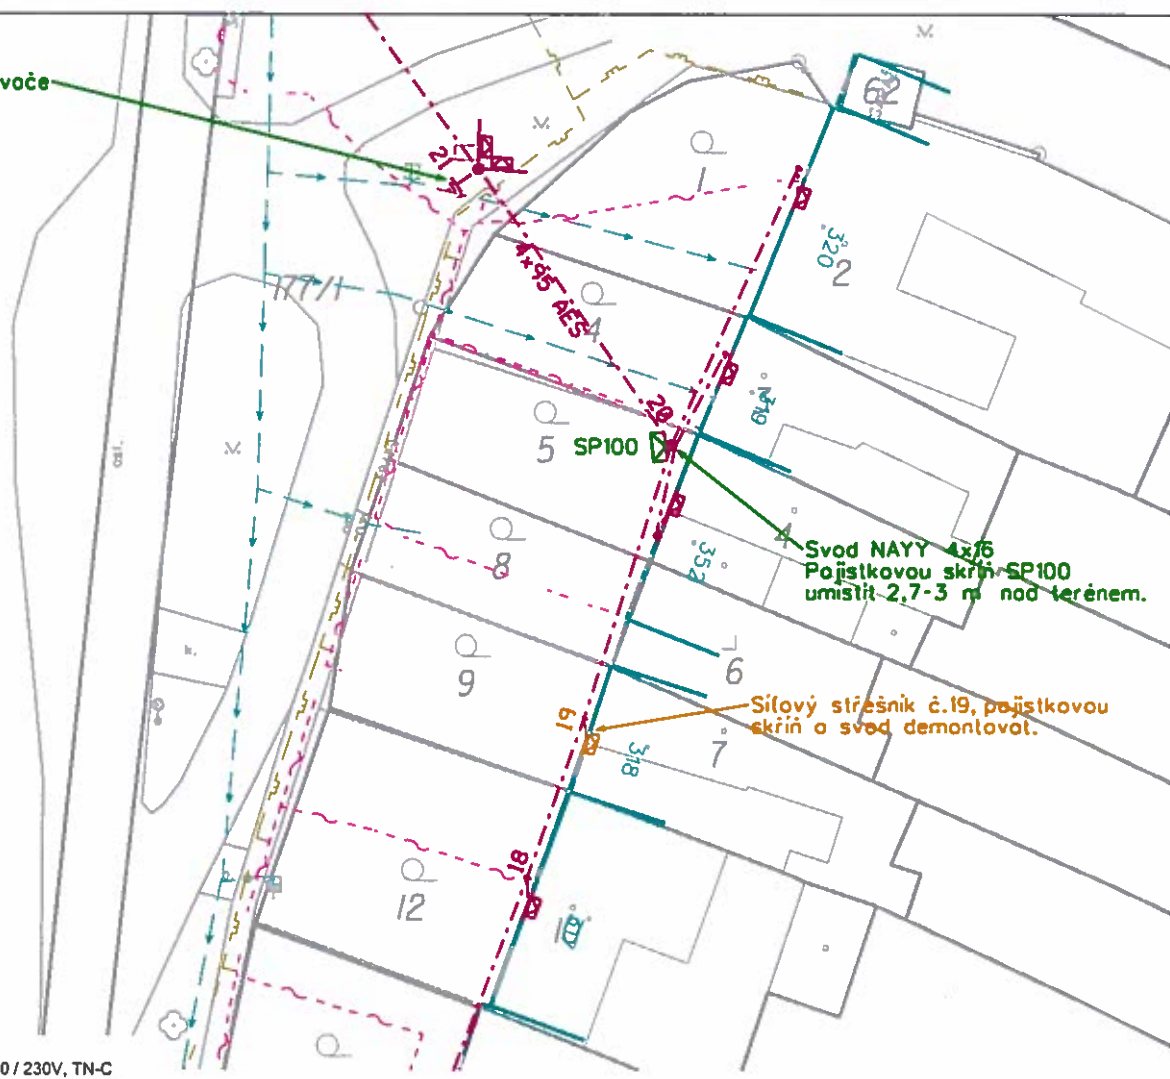

Svod NAYY 4x76
Pojistkovou skříň SP100
umístit 2,7-3 m nad terénem.

Sílový střešník č.19, pojistkovou
skříň a svod demontovat.

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

- 3+PEN, AC, 50Hz, 400 / 230V, TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

- neživé části:

- automatickým odpojením od zdroje odpojením od zdroje nadproudovými jističími prvky dle PNE 33 00 00-1, čl. 3.3.3
- izolací - v nově budovaných částech sítě NN dle PNE 33 00 00-1, 3.3.2.1
- stupně ochrany do 1000V, dle PNE 330000-1, 4.1

- živé části:

- polohou, dle PNE 33 0000 - 1, čl. 3.2.2.1
- přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000 1, čl. 3.2.2.3
- izolací živých částí dle PNE 33 00 00-1, čl. 3.2.2.4

PROSTORY:

- z hlediska úrazu el. proudem
- nebezpečné
- podle působení vnějších vlivů
- VI - venkovní dle PNE 33 00 00-2
- V - pod přístřeškem dle PNE 33 00 00-2



LEGENDA

- PŘÍPOJKOVÁ, SMYČKOVACÍ SKŘÍŇ projekt./stáv./demont.
- UZEMNĚNÍ stávající
- OMEZOVAČE stávající
- BETONOVÝ SLOUP stávající
- KONČENÍ stávající
- STŘEŠNÍK stávající
- PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN stávající
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN IZOLOVANÝM VODIČEM stávající
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN IZOLOVANÝM VODIČEM demont.
- DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NN
- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ NN

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením výkopových prací musí být zaměřeny a vytyčeny všechny dotčené inž. sítě.
Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním na výkrese.

Vypracoval:	Jiří Malát	
Zodpovídá:	Václav Hladil	
Stupeň:	RP	
Místo stavby:	k.ú. Karlovice	Kraj: Zlínský
Stávebník:	E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice	
Název stavby:	Karlovice-úprava NN, Sovadina	
Obsah výkresu:	SITUAČNÍ PLÁN	

RS Břest Břest 79 768 23 Břest tel.: 573 354 505 e-mail.: brest@mopre.cz	
Číslo stavby:	1040010501
Název souboru:	01 Situační plán.dgn
Datum:	4/2016
Formát:	1xA4
Měřítko:	Čís. výkresu:
1:500	16-1626-03-01