



**Potrubi LDPE, HDPE - VODOVOD**  
v komunikaci  
v zeleňe či neprůvlnité ploše

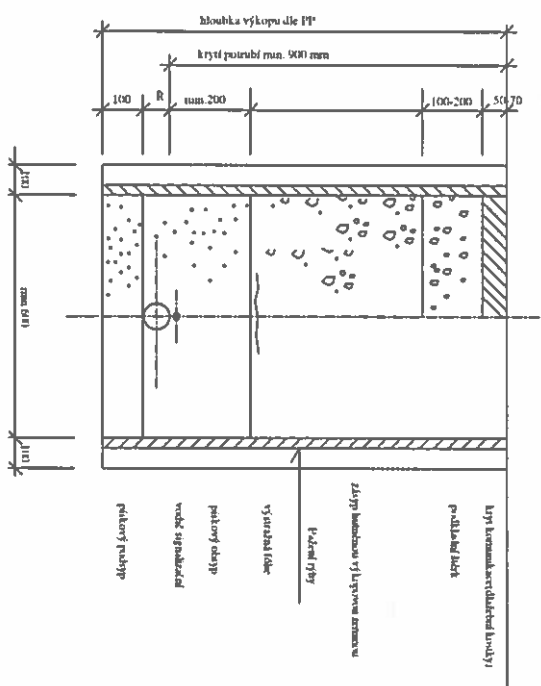

Výkresy: Při výkopu do hloubky 1 m a v larmulaci a 2,5 m a ve vlněném směru lze provést výkop a kladoující sítím bez potrubí potrubí (ČSN 73 30 50).

**POTRUBÍ PVC nebo PP**  
Výkresy: Při výkopu do hloubky 1 m a v larmulaci a 1,5 m a ve vlněném směru lze provést výkop a kladoující sítím bez potrubí potrubí (ČSN 73 30 50)

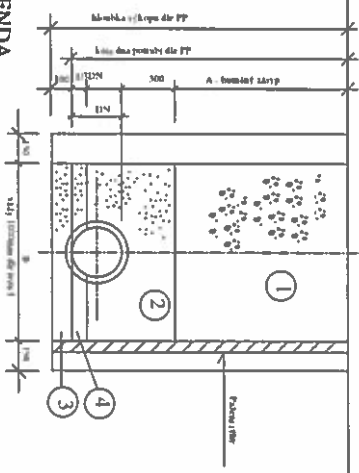

- LEGENDA**
- 1 Zátěr vyplněná směsí z křemíku a štěrku (přibližně 1:1) min. 200 mm
  - 2 Zátěr vyplněná směsí z křemíku a štěrku (přibližně 1:1) min. 200 mm
  - 3 Pískový obalyp: proužek do šířky 100 mm, tloušťka 100 mm
  - 4 Vrstevnatá fólie: proužek do šířky 100 mm, tloušťka 100 mm

Zodp. projektant: Ing. Ladislav MALOŽEK Převrátalská 330, 390 01 Tábor		 <b>CENTRUM SLUŽEB TÁBOR</b> WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ tel: 381 321 111	
Hlavní projektant: Ing. Ladislav MALOŽEK Převrátalská 330, 390 01 Tábor			
Výkresový projektant: Ing. Ladislav MALOŽEK Převrátalská 330, 390 01 Tábor		ATELIER KAP1 tel: 381 321 111	
Výpracoval: Soňa DVOŘÁKOVÁ DSc., Barátův 12, Mladá 391 75, IČO: 696 55 257		Datum: 9.2019 Ověřitel: D. I. A. Formát: 14 A3 Č. výkresu: 06 Měřítko: 1:15	
Akce: <b>RD KOSTELEČ U HOLEŠOVA</b>		Stupeň: DSP Ověřitel: D. I. A. Formát: 14 A3 Č. výkresu: 06	
Obsah: ZI - Úložení potrubí			