

Předmět: Nutný ořez kolem vedení VN směr Karlovice

Od: "Kattauer, Jakub" <jakub.kattauer@eon.cz>

Datum: 10.08.2020 14:13

Komu: "obeckuh@volny.cz" <obeckuh@volny.cz>

Dobrý den,

Dnes jsem byl na preventivní kontrole kolem vedení v problémovém úseku kolem potoka a jsou tam opět vyvrácené dva stromy. V tuto chvíli jsou opřené o stromy vedlejší, nicméně věřím tomu, že jakmile přijde jeden větší vítr, spadnou do drátů a obec bude opět po tmě.

Naplánoval jsem tedy na tento pátek 14. 8. dopoledne vypnutí a následně ořez těchto stromů. Prosím tedy o informování občanů Vaší obce.

Bylo by to počítám přibližně od 7:30 do oběda.

Děkuji Vám za spolupráci.



Tomorrow is -on

Jakub Kattauer

Technik provozu a údržby

Regionální správa sítě NN, VN Otrokovice

T +420 577 163 367

E jakub.kattauer@eon.cz

E.ON Distribuce, a.s.

Zlínská 230

765 27 Otrokovice


www.eon-distribuce.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772, IČ: 28085400.

Prosím, myslíte na naše životní prostředí a netiskněte tento e-mail, pokud to není opravdu nutné.

Consider the environment. Please don't print this e-mail unless you really need to.

— 20200810_111903.jpg —

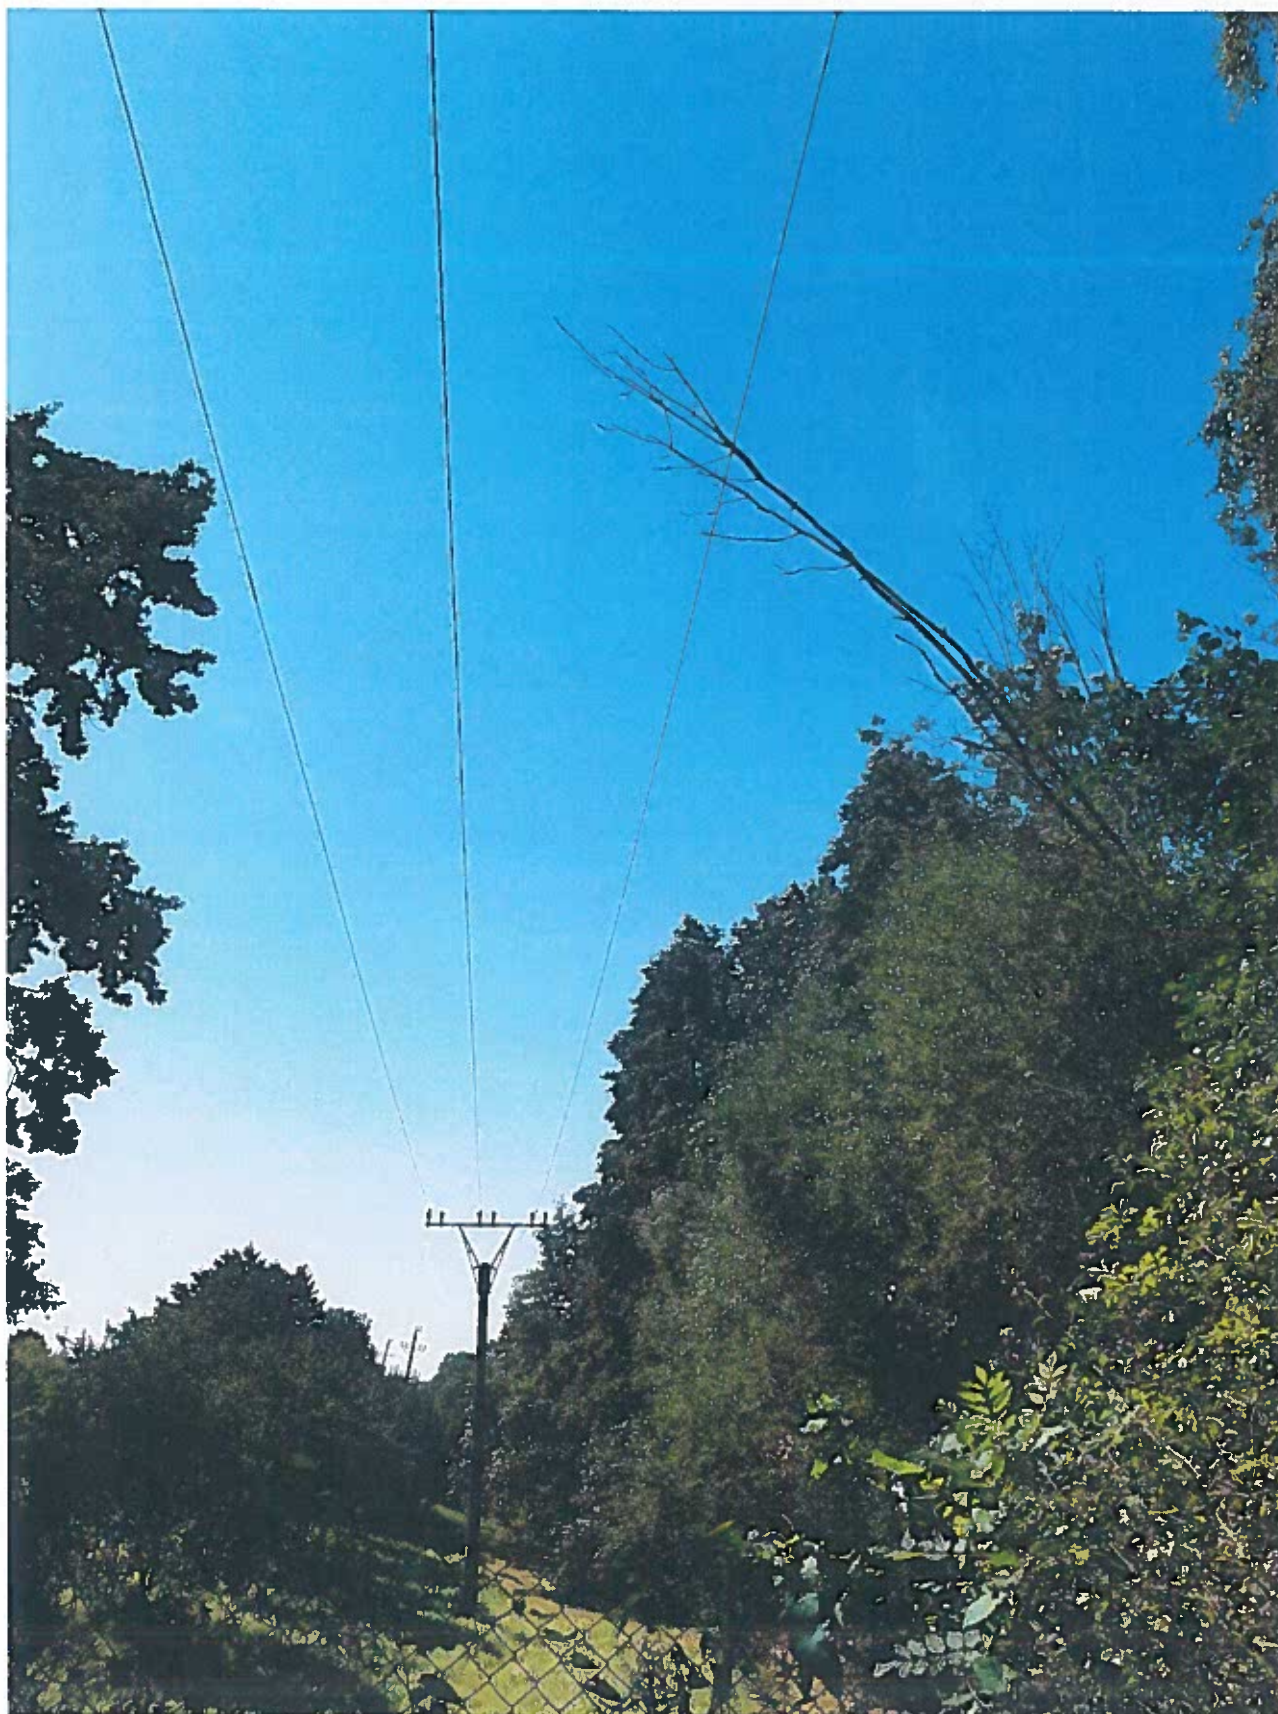

20200810_111939.jpg



Přílohy:

20200810_111903.jpg

5,0 MB

20200810_111939.jpg

9,4 MB

Od: "Kattauer, Jakub" <jakub.kattauer@eon.cz>
Komu: "starosta.obeckuh@volny.cz" <starosta.obeckuh@volny.cz>
Předmět: Nutný ořez kolem vedení VN směr Karlovice
Datum: 17. 08. 2020 13:45
Velikost: 7,0 MB
Přílohy: E.ON.pdf, 20200810_111903.jpg

Dobrý den,

Reaguji na článek pana Žúrka viz příloha.

Jednalo se o poruchový stav, nebyla to plánovaná práce. Při pochůzce byl zjištěn vyvrácený strom nad linkou vysokého napětí vedoucí do Karlovic, který zůstal opřený o strom sousední. Linka se musela na chvíli (necelé 3 hodiny) vypnout a strom odstranit. Kdyby se čekalo, až se uvolní strom samovolně, trval by výpadek mnohem déle.

Co se týče mého oznámení výpadku předem – není to úplně standartní. Poruchy nelze oznamovat dopředu, nelze je nijak předvídat. V tomto případě to však částečně možné bylo, jelikož strom nespádl do vedení úplně a držel ještě o strom sousední. Objednal jsem tedy firmu na provedení ořezu a tuto informaci Vám předal včetně prosby o vyhlášení tohoto přerušení. Teď už vidím, že byt' to byla má dobrá vůle a tak nějak jsem chtěl ulehčit lidem v obci – mohli se připravit, úspěch to nemělo. Jak se říká „každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.“

Pokud Vám tím vznikly potíže, omlouvám se Vám za to. Příště už to takto řešit nebudu.

Pěkný den.



Tomorrow is on

Jakub Kattauer

Technik provozu a údržby

Regionální správa sítě NN, VN Otrokovice

T +420 577 163 367

E jakub.kattauer@eon.cz

E.ON Distribuce, a.s.

Zlínská 230

765 27 Otrokovice

www.eon-distribuce.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1772, IČ: 28085400.

Prosím, myslíte na naše životní prostředí a netiskněte tento e-mail, pokud to není opravdu nutné.